



-01



-01

-01

507

« ».

6% 93%,

– 87% 90%.

“ ” “ ”

49259 10.11.05 .

-01

50

80 (. .)

4,0


5 - 90°

98%

780/195

25,8

-01

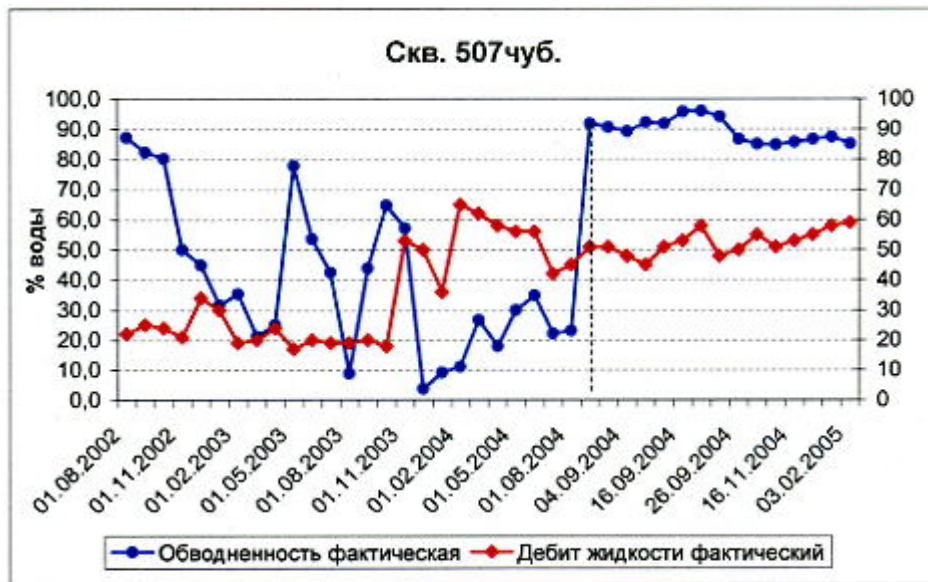

До установки пробоотборника по данной скважине наблюдалось колебание % обводненности от 6% до 93%. Пример контрольных отборов проб через 30 минут: 25.06.2004г. 76%, 9,2%, 34,8%.

После установки пробоотборника процент обводненности стабилизировался в районе 87-90%.

443052, . , . , 4, . 94 « » (.) « - »
 / : (846) 931-99-24, 931-99-28
 -mail: sigma@smrk.ru www.npp-sigma-s.ru